



発行：山武都市広域水道企業団 企画財政課企画班
〒283-0062 東金市家徳361-8
TEL 0475-55-7851(代表)
FAX 0475-55-7856(総務課・企画財政課)
FAX 0475-55-7857(業務課・施設課・維持課)
URL <http://www.water-sansui-ki.jp/>



平成24年度予算と主要事業

平成24年 2 月17日に開催された、山武都市広域水道企業団議会 2 月定例会において、平成24年度の予算が承認されました。

●予算の概要

水道事業の会計は、水道水を家庭までお届けするために必要な費用及びその財源についての「収益的収支」と水道施設を新たに建設、整備、改良するために必要な費用及びその財源についての「資本的収支」から成り立っています。

平成24年度予算編成については、ここ数年水需要の伸びに陰りが見受けられ、水道料金収入も減少傾向にある一方、創設時に建設した配水施設の老朽化が著しく、年々修繕の費用が嵩んでくることが予想されることから、収入規模に見合った予算の配分を行い、収支の均衡を図りました。また、石綿セメント管更新事業の計画的推進を図るなど、安定給水の確保に努め、経費全般に渡っての節減を目的に予算編成を行いました。

収益的収支

【収入：4,954,135 千円】



【支出：4,811,547 千円】




	平成 24 年度	平成 23 年度	増 減
収益的収入	4,954,135	5,023,093	△ 68,958
・水道料金	4,175,041	4,246,616	△ 71,575
・市町補助金	310,624	310,467	157
・県補助金	310,624	310,467	157
・その他	157,846	155,543	2,303
収益的支出	4,811,547	4,834,260	△ 22,713
・受水費	3,096,320	3,101,845	△ 5,525
・減価償却費	805,175	798,375	6,800
・人件費	383,351	377,800	5,551
・その他	526,701	556,240	△ 29,539

収益的収支では、49 億 5 千万円の収入に対し、48 億 1 千万円の支出を見込んでいます。

収入の主なものとして、水道料金及び高料金対策として企業団を構成する市町補助金と千葉県からの補助金を見込んでおります。支出の主なものは、九十九里地域水道企業団に支払う受水費で、全体の 6 割強を占めています。

資本的収支

【収入：91,743 千円】



【支出：1,166,383 千円】



	平成 24 年度	平成 23 年度	増 減
資本的収入	91,743	90,750	993
・工事負担金	91,743	29,531	62,212
・国庫補助金	—	61,219	△ 61,219
資本的支出	1,166,383	1,116,237	50,146
・建設改良費	1,139,000	1,092,209	46,791
・企業債償還金	27,383	24,028	3,355

資本的収支では、9 千万円の収入に対し、11 億 7 千万円の支出を見込んでいます。

収入では、道路改良工事等に伴う配水管移設工事の負担金を見込んでいます。


支出では、地震対策による配水幹線の整備、配水管の布設・改良・移設や電気設備の更新等の費用である建設改良費が 9 割強を占めています。

●業務予定量

	平成 24 年度	平成 23 年度	増 減
給 水 戸 数	62,436 戸	61,175 戸	1,261 戸
年 間 給 水 量	19,101,400m ³	18,988,000m ³	113,400m ³
一日平均給水量	52,333m ³	51,880m ³	453m ³

●平成24年度の主要な建設改良事業

- ・配水幹線整備事業 7 0 0 m (地震等災害に備え配水幹線を強化する工事)
- ・配水管布設事業 2, 0 4 9 m (新しく配水管を布設する工事)
- ・配水管改良事業 3, 8 8 8 m (老朽化した配水管を新しくする工事)
- ・配水管移設事業 7 4 5 m (配水管を移設する工事)
- ・電気設備事業 (老朽化した配水場電気設備を改修する工事)

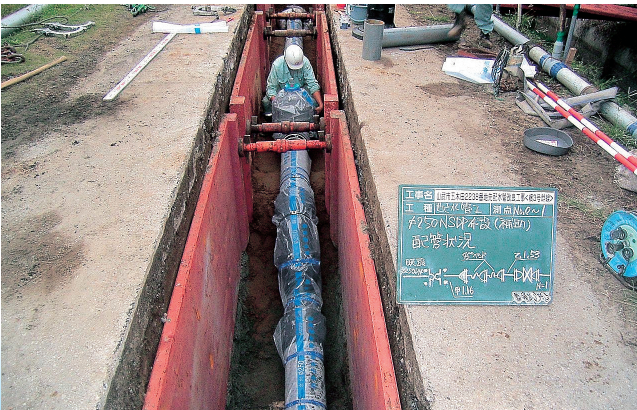


配水管改良工事

拠点給水所の確認を！

山武郡市広域水道企業団の主な拠点給水所

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、各地で甚大な被害をもたらし、山武郡市広域水道企業団においても山武市及び横芝光町の一部の給水区域で断・減水が発生するなど大きな被害を受けました。

このように既存の配水施設を使用しての給水が不可能となり、全面的な断水状態に至った場合の応急給水の拠点給水所は、4 配水場（東金、大網、成東、松尾）の他、縦 4 号幹線上の 3 地点となっています。

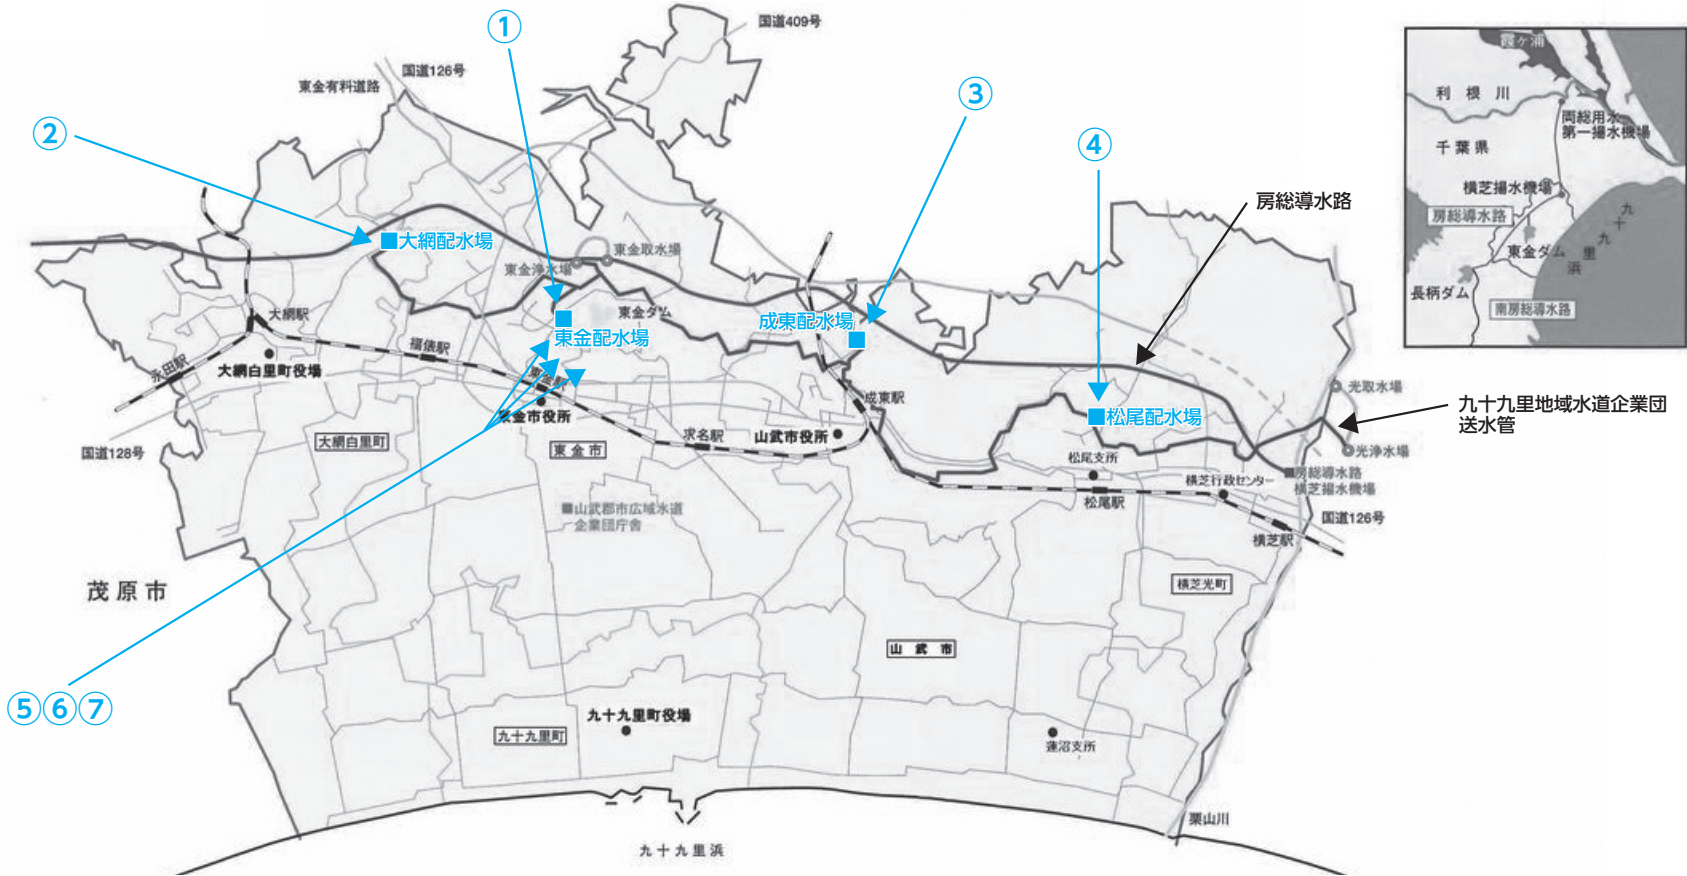


■ 配 水 池			
①	東 金 配 水 場	東金市大豆谷 787-1	16,400m ³
②	大 網 配 水 場	大網白里町小西 925-2	13,100m ³
③	成 東 配 水 場	山武市和田 897	4,800m ³
④	松 尾 配 水 場	山武市松尾町蕪木 831-1	3,200m ³

■ 縦 4 号幹線		
⑤	東金文化会館	東金市八坂台 1-2107-3 双口消火栓
⑥	田間中央公園	東金市田間 443-3 双口消火栓
⑦	東金東中学校	東金市田間 953 双口消火栓

災害に備えて

■日頃の備え

- 家具の固定と落下物対策
- 水と食料の備蓄を万全に
- 地震の際の危険箇所の把握

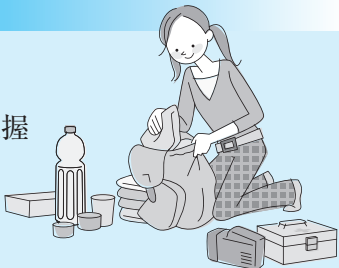

■心 構 え

- まず、わが身の安全を守る（テーブルや机の下）
- すばやく火の始末（ガス器具や暖房器具）
- 初期消火（消火器はすぐ手の届く場所に）
- あわてて戸外に飛び出さない（安全を確認して）
- 危険箇所に近づかない（塀際、がけ、川べり）
- 避難は徒歩で（持ち物は最小限に）
- 避難場所と経路の確認



■汲み置き水

地震で水道施設が被害を受けると、飲料水の確保は大きな問題となります。

日ごろから、いざという時のために、ご家庭で汲み置きをお願いします。

人間が生きてゆくためには、1人1日3リットルの水が必要といわれています。

そんなときに、ご家庭で簡単にできる飲料水の備蓄方法のひとつとして「汲み置き水」があります。

汲み置き水は、密閉できる容器に口元いっぱいまで水を入れ、日の当たらない涼しい所に保管してください。

また、水道水には消毒のための塩素が含まれていますが、この塩素は保管条件によって違いますが、1日～2日程度でなくなってしまいますので、2日に一度くらいで入れ替えるようお願いします。

なお、汲み置きの水をそのまま飲むことはおやめください。

入れ替え時の水は、掃除や洗濯などにご利用ください。

日頃から、避難場所や持ち出し品の準備等、防災対策についてご家庭で話し合ひましょう。



水に関するQ&A

引越のときには？

山武郡市広域水道企業団 お客様センターまでご連絡を！



引っ越しなどで新たに水の使用を始めるとき（開栓）や水の使用を止めるとき（閉栓）、長期に亘って水道を使用しないときなどは、**3日から4日前までに必ずお客様センター**までご連絡ください。

閉栓の連絡をされないと引き続き水道料金（基本料金）が請求されますのでご注意ください。

※玄関付近に貼ってある水栓番号（右記写真）、または納入通知書、水道使用量のお知らせに記載されているお客様番号を確認のうえご連絡ください。

お客様センター

☎0475-50-4132



水道局の職員だと言い一方的に訪問され、困ったときは？（悪質な訪問販売）



山武郡市広域水道企業団では、水道管の点検・清掃、電話アンケートや依頼の無い水質検査、浄水器の取り付けや購入の斡旋などは行っていません。不審に思われたときは、維持課までお問い合わせください。

維持課 維持班

☎0475-55-7854

なお、悪質な訪問販売の被害にあった場合は、千葉県消費者センターに相談してください。

千葉県消費者センター

☎047-434-0999

洗面台の流し口・浴室のタイル等が桃色になったら？



洗面台の流し口、浴室のタイル等は水が溜りやすく、また、石けんかす、湯あか等で汚れやすいので、空気中の霊菌と呼ばれる細菌が付着し、繁殖することがあります。

霊菌は赤い色素を作るので、条件によってはこうした場所が桃色に着色することがあります。

霊菌は病原菌ではありませんが、他の雑菌が繁殖している可能性があるため、除去するようにしてください。

水洗いだけでは、菌の一部が生き残ることがあるので、熱湯又は漂白剤を使用してください。（浄化槽がある場合は浄化槽に悪影響を及ぼすので、漂白剤は使用しないでください。）

また、換気を良くして湿気を減らすとともに、日常の手入れをこまめに行うことで、菌の繁殖を抑えることができます。


塩素は健康に悪くないのですか？



塩素は、水道水の殺菌の為に注入されていますが、水道水中に含まれる残留塩素の量はごくわずかで、飲んでも健康上の影響はありません。

水道水の塩素臭が気になる方は、3分間ほど煮沸し、冷蔵庫で10℃～15℃に冷やすとおいしく飲めます。煮沸した水は、1日で使うようにしてください。

水道水で湯を沸すと、ポット（やかん）に白い粉がつきますが安全ですか？



水道水には、カルシウムやマグネシウムのミネラル分が含まれています。

このミネラル分が水道の味を良くしています。

沸騰すると水分は蒸発しますが、ミネラル分は蒸発しないため、ポットや鍋に白いものが付着することがあります。安全性、健康上に問題ははありません。

漏水は大丈夫ですか？

宅地内の漏水は、老朽化した給水管の接合部分などで多く発生します。

水道の使い方は変わらないのに前回の検針に比べ、急に水道の使用水量が増えたときは、漏水の疑いがあります。



蛇口を全て閉めた状態で、メータのパイロットが少しでも回っていたら注意信号

漏水が疑われる場合は、次の手順により調査してください。

- ① 水道メータより内側（宅内側）の蛇口を全部閉め、水の流れが止まった状態にする。
注）水洗トイレ等の使用時には注意が必要です。
- ② メータボックスのフタを開け、メータのパイロットを確認する。（写真参照）
- ③ パイロットが停止していれば漏水はしていません。
- ④ パイロットが回転している場合は漏水の可能性がります。

⑤ ④が該当する際の、漏水箇所を特定する調査及び修理は、最寄の「指定給水装置工事事業者」か「山武管工事業協同組合」に依頼してください。

（漏水箇所を特定する調査費及び修理費は有料となります。）

注）上記の手順がわからない場合、また手順に従った調査の結果がなお不明の場合に限り、漏水の有無についての調査を山武郡市広域水道企業団で実施します。（調査費は、無料です。）

なお、賃貸契約者の方は、まず貸主様へご確認をお願いいたします。



山武管工事業協同組合

☎0475-55-5220

東金市家徳 250-1

山武郡市広域水道企業団

☎0475-55-7854

東金市家徳 361-8

山武郡市広域水道企業団お客様センター


■業務内容：メータ検針・料金徴収・水道使用開始中止の精算及び
使用者変更等の届出

■電話番号：0475-50-4132

電話受付時間 平日 8時30分～17時30分
土曜日 8時30分～12時

(日曜日・祝日及び年末年始の休業期間 12月29日～1月3日除く)
水道使用開始・中止の届出は希望日の3～4日前までにご連絡ください。

■所在地：東金市東上宿 12 番地 13(サンピア立体駐車場裏)

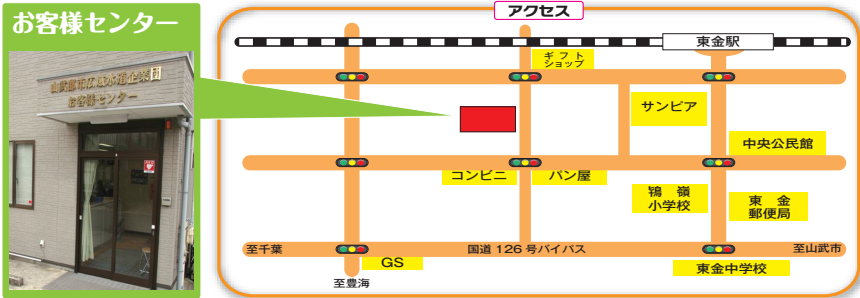

■水道料金がコンビニでお支払いいただけます

上水道使用料金のお支払いがこれまでの金融機関に加え、全国のコンビニエンスストアでも可能です。
なお、取扱い手数料はかかりません。



<ご注意>

次の納入通知書はコンビニでの取り扱いができませんので、これまでどおり金融機関をご利用ください。

- ・1枚あたりの納付金額が30万円を超えたもの
- ・コンビニ収納用バーコードが印刷されていないもの
- ・納付金額を訂正したものや汚れ、傷などでバーコードが読み取れないもの

※コンビニで支払った際には、領収書とともにレシートが発行されますので、事故防止などのためにも必ず受け取って大切に保管してください。

<利用できるコンビニエンスストア>

くらしハウス	ココストア	コミュニティ・ストア	サークルK	サンクス
スーパー (北海道地区)	スリーエイト	スリーエフ	生活彩家	セイコーマート
セーブオン	セブン・イレブン	デイリーヤマザキ	ファミリーマート	ポプラ
ミニストップ	ヤマザキ デイリーストア	ローソン	MMK 設置店	

■水道料金口座振替の申込

お申し込みは、お客様番号を確認できるもの(※)と通帳印をお持ちになって、金融機関の窓口で手続きをしてください。

※「使用水量等のお知らせ」・領収書等

お客様



山武水道
取扱
金融機関

■水道料金振替口座の変更

現在と違う口座から振替する場合は、再度、金融機関窓口で口座振替の申込みをしてください。

また、同一口座で名義人のみ変更する場合(結婚して姓が変わった・親の口座をそのまま引き継いだ等)は、金融機関での手続きが終わりましたらお客様センターまでご連絡ください。

取扱金融機関

千葉銀行	銚子商工信用組合
千葉興業銀行	千葉信用金庫
千葉銀行	銚子信用金庫
三井住友銀行	中央労働金庫
※中央三井信託銀行	山武郡市農業協同組合
ゆうちょ銀行	千葉県信用漁業協同組合連合会

※平成24年4月1日から中央三井信託銀行は、三井住友信託銀行に変わります。

■インターネットからの水道の使用開始・中止のお申し込み

山武郡市広域水道企業団では、お客様サービスのより一層の向上のため、ご家庭のパソコンや携帯電話での水道の使用開始・中止の受付を行っています。

インターネット受付専用入力フォーム

<https://www.jenets.jp/cs/index.cgi?area=10>



携帯電話サイト

<https://www.jenets.jp/mobile/index.cgi?area=10>

水道メータの交換にご協力をお願いします！

交換予定時期 平成24年4月から平成25年3月

水道メータの有効期間は、計量法により8年と定められており、水道事業者の責任において対象となるメータを順次新しいメータに交換します。


交換の対象となるお宅には、山武水道指定給水装置工事事業者が事前にメータ交換のお知らせを配布しますので、ご協力をお願いします。

なお、メータ交換の際に料金をいただくことはありません。取り替えに伴う費用は、山武水道が負担します。

業務課 検査班 0475-55-7853

※おねがい！

メータ付近に犬をつないだり、障害物を置かないようお願いいたします。



山武水道へのお問い合わせ・ご相談は

電話番号はお間違えのないようお願いいたします

・水道の使用開始、中止
・名義変更
・水道料金、メータ検針

・庶務、経理関係

・広報、契約関係
・予算関係

・水道料金関係
・指定給水装置工事
事業者関係

・配水管工事関係
(計画・監督)

・公道漏水
・配水管及び給水装置の維持管理
・水質の相談

・配水場の維持管理
・水質の保全及び検査関係



お客様センター
☎0475-50-4132



総務課
☎55-7851



企画財政課
☎55-7852



業務課
☎55-7853



施設課
☎55-7855



維持課
☎55-7854



東金配水場
☎52-4504